



Система охлаждения топливопровода

Схема сборки и
комплект поставки

1. Общие сведения об изделии

Уважаемый пользователь, благодарим Вас за то, что Вы приобрели продукцию нашего производства.

Базовые принципы нашей производственной философии строятся на работе с обратной связью наших уважаемых клиентов. Именно благодаря Вашим советам и идеям, мы можем производить по-настоящему качественные и эффективные изделия.

И поэтому если Вы обнаружили в данном паспорте и инструкции какие-либо неточности или ошибки, просим Вас сообщить о них с помощью раздела обратная связь, доступного по QR-коду ниже:



Обратная связь ZOTA

Комплект охлаждения топливопровода ZOTA состоит из бака для воды, который крепится на кронштейн, шланга и термостатического клапана. В случае перегрева топливопровода клапан срабатывает и открывает проток для воды из бака, тем самым предотвращая возгорание топлива в бункере.

Система охлаждения топливопровода предназначена для автоматических котлов.



Для котлов мощностью до 100 кВт в качестве ёмкости для воды можно использовать канистру, для котлов мощностью от 100 кВт систему охлаждения топливопровода необходимо подключать к водопроводу.

2. Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во
1	Канистра 10 литров	1
2	Винт М5	2
3	Шайба 5 пружинная	2
4	Шайба 5 плоская	2
5	Гибкая подводка 1/2" 1 м	1
6	Крепление под канистру	1
7	Штуцер для бака 1/2"	1
8	Терморегулирующий клапан доохлаждения 1/2"	1
9	Переходник 1/2" нар.рез. - нар.рез.	1

Табл.1 Комплект поставки системы охлаждения топливopовода.

3. Указание мер безопасности



ВНИМАНИЕ! В канистру системы охлаждения топливopовода **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО** заливать что-либо кроме воды.



Внимание! В помещении где расположена канистра системы охлаждения топливopовода должна поддерживаться температура выше 0°C.



Внимание! Любое использование не по назначению запрещено и может привести к потере гарантии.



Внимание! После каждого случая срабатывания системы охлаждения топливopовода требуется прочистить патрубок системы охлаждения топливopовода, выкрутив клапан и проверив его на предмет загрязнения, при необходимости прочистите его.



Внимание! Установка системы охлаждения топливopовода должна выполняться квалифицированным персоналом.



Внимание! При неквалифицированной установке и эксплуатации системы охлаждения топливopовода, корректная работа не гарантирована.

4.



Внимание! Перед установкой на котёл системы охлаждения топливопровода, снимите латунную гильзу термобаллона.

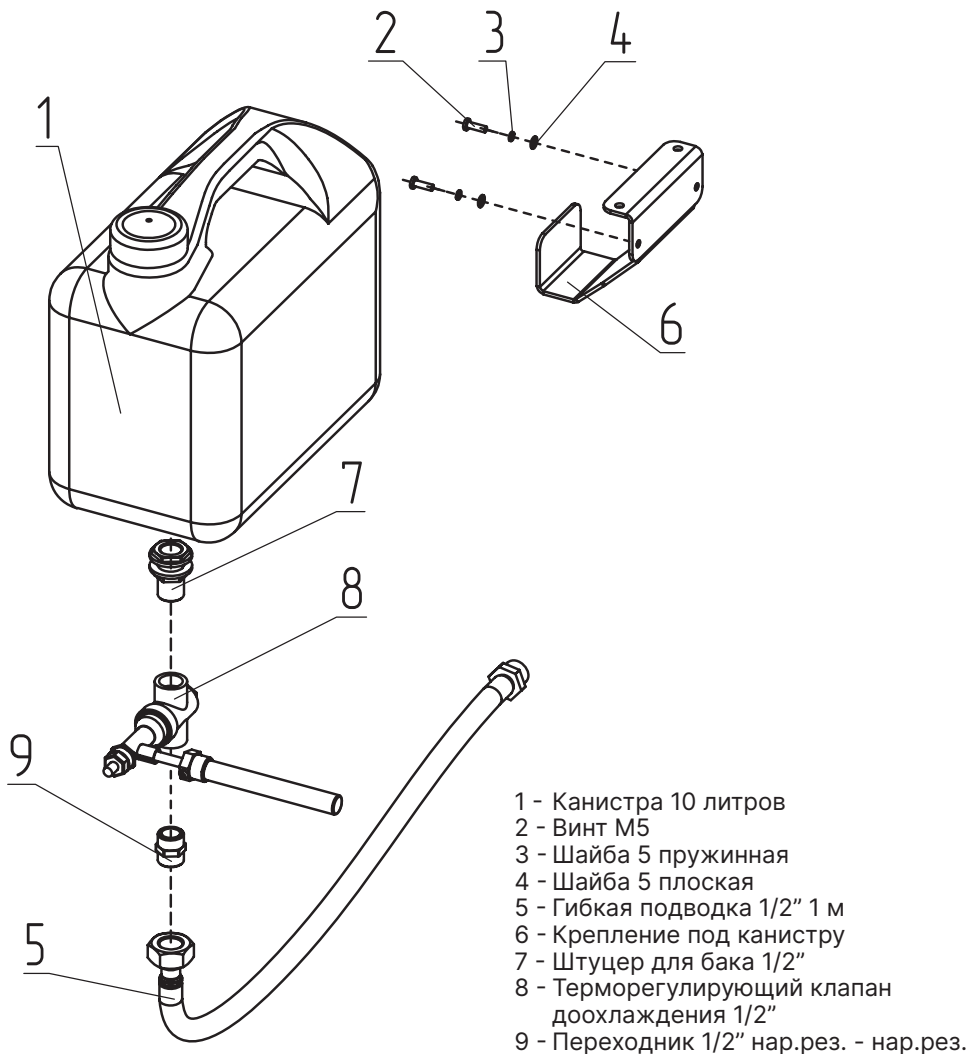


Рис.1 Схема сборки системы охлаждения топливопровода.

5.**Свидетельство о приемке и продаже**

Система охлаждения топливопровода соответствует технической документации.

Дата выпуска «___» _____ 20 ____ г.

Штамп ОТК

Упаковщик _____

Дата продажи «___» _____ 20 ____ г.

М.П.

Подпись

По вопросам качества продукции обращаться на
предприятие-изготовитель по адресу:
660061, г. Красноярск, ул. Калинина 53А, ООО «ЗОТА»,
Контактный центр: 8 (800) 444-8000
e-mail: service@zota.ru
www.zota.ru



Сервисный чат бот Telegram



ZOTA

ZOTA

ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМАТИКИ

660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 53А, а/я 26313
тел./факс (391) 247-77-77, 247-78-88, 247-79-99
e-mail: info@zota.ru, www.zota.ru

2025